

CONTROLLO SPESSIMETRICO A MEZZO ULTRASUONI SU SERBATOI



SOCIETÀ X X X
 INDIRIZZO IMPIANTO
 00000 CITTA' XXX (XX)
 Codice impianto: P1

Operatore: Mucci Enrico
 Patentino: 07DG00460PO3
 Passo rilievo: 500 mm
 Data rilievo: 03/12/2009

Misure effettuate: 74
 Sp. medio rilevato: 4,39 mm
 Sp. medio limite: 2,98 mm

Vetrificabile

■	>= 0 < 0,89	■	>= 2,98 < 3,73
■	>= 0,89 < 1,49	■	>= 3,73 < 4,47
■	>= 1,49 < 1,79	■	>= 4,47 < 5,22
■	>= 1,79 < 2,38	■	>= 5,22 < ...
■	>= 2,38 < 2,98 (s.m. lim.)		

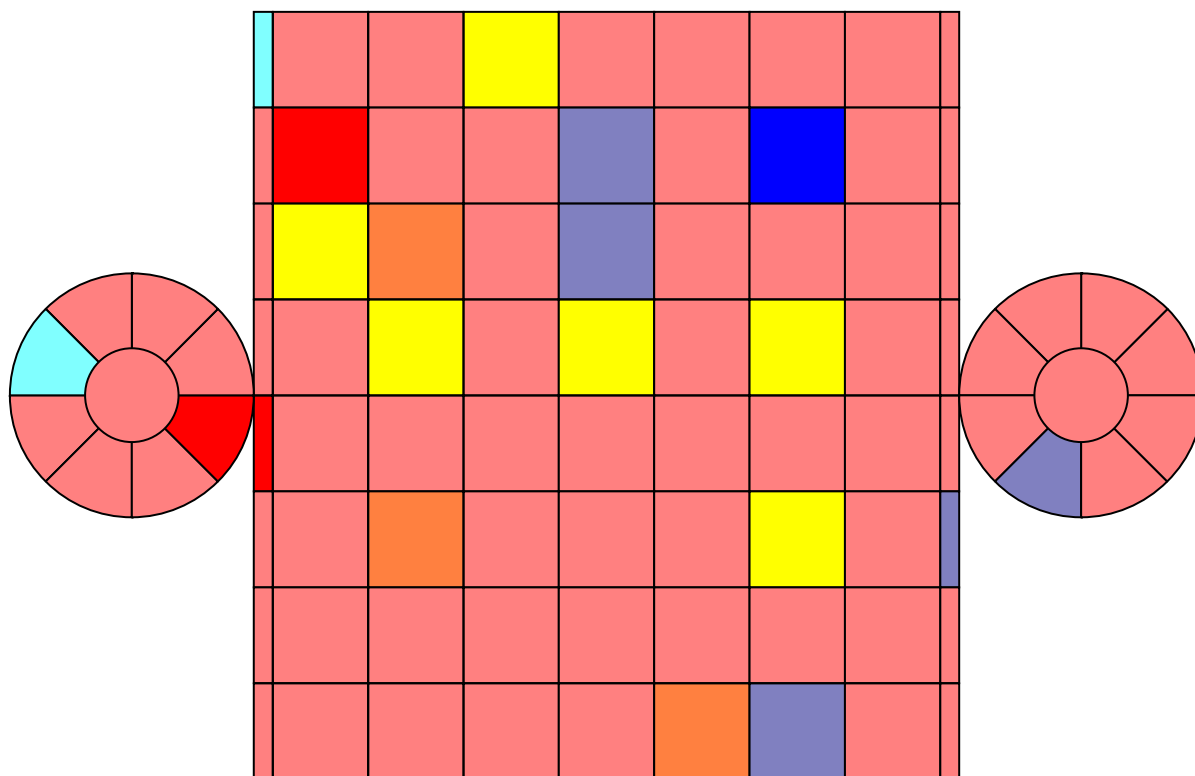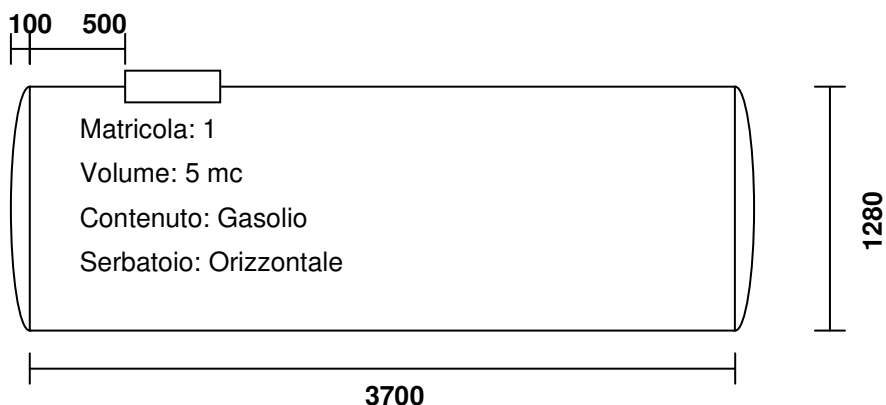

Firma responsabile tecnico: